

**INDICAÇÃO 113 / 2025**

Exmo. Sr.  
Averaldo Pereira da Silva  
Presidente da Mesa Diretora  
Câmara Municipal de Congonhas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 279/2025  
Data: 17/02/2025 - Horário: 14:48  
Legislativo - IND 113/2025

O Vereador que a presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, vem indicar ao Executivo Municipal que seja encaminhada ao departamento competente, Solicitando a implantação do sistema de iluminação pública na ponte localizada na Rua Presidente Dutra, no bairro Santa Quitéria.

*Justificativa:*

A instalação de iluminação adequada na área da fonte é fundamental para garantir a segurança dos moradores e visitantes, inibindo ações indesejadas e promovendo um ambiente mais seguro, especialmente durante a noite.

Diante dessas considerações, solicito que a proposta seja avaliada com a máxima urgência e que sejam tomadas as providências necessárias para a implantação do sistema de iluminação pública na fonte mencionada.

Segue foto anexa.

Plenário, 14 de fevereiro de 2025.




Averaldo Pereira da Silva (Pica Pau)  
Vereador



# Congonhas CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

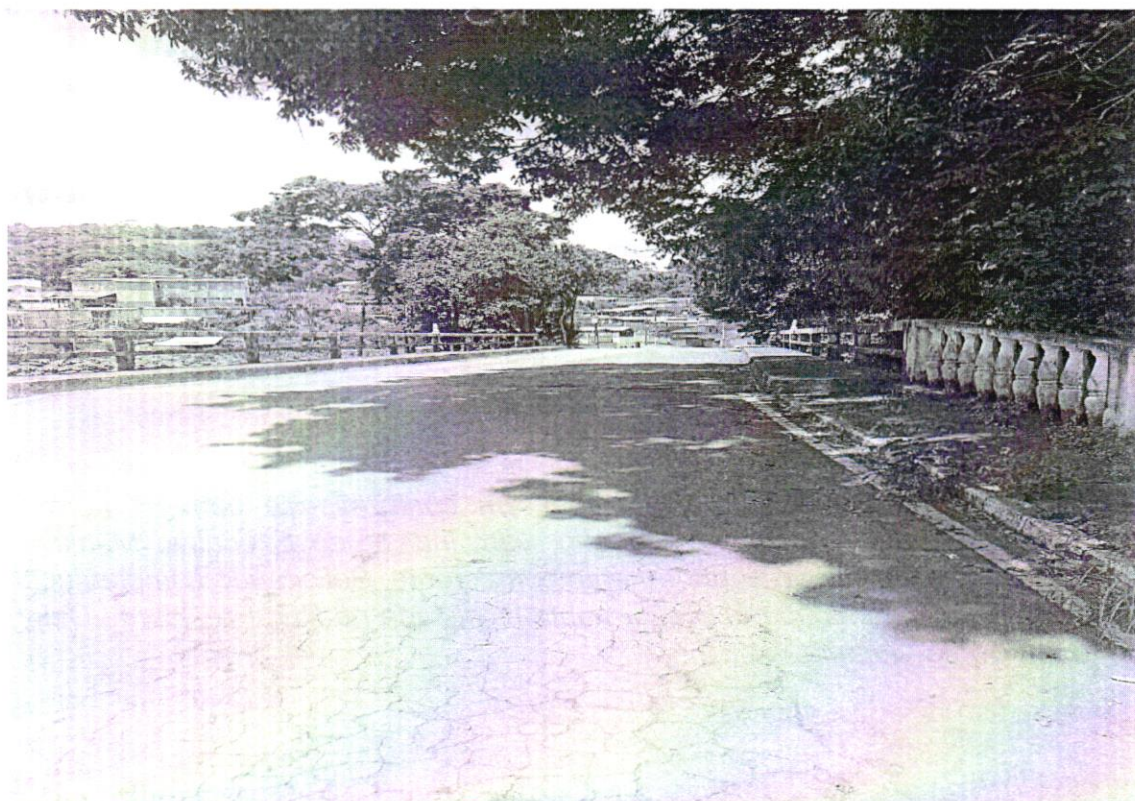




# Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

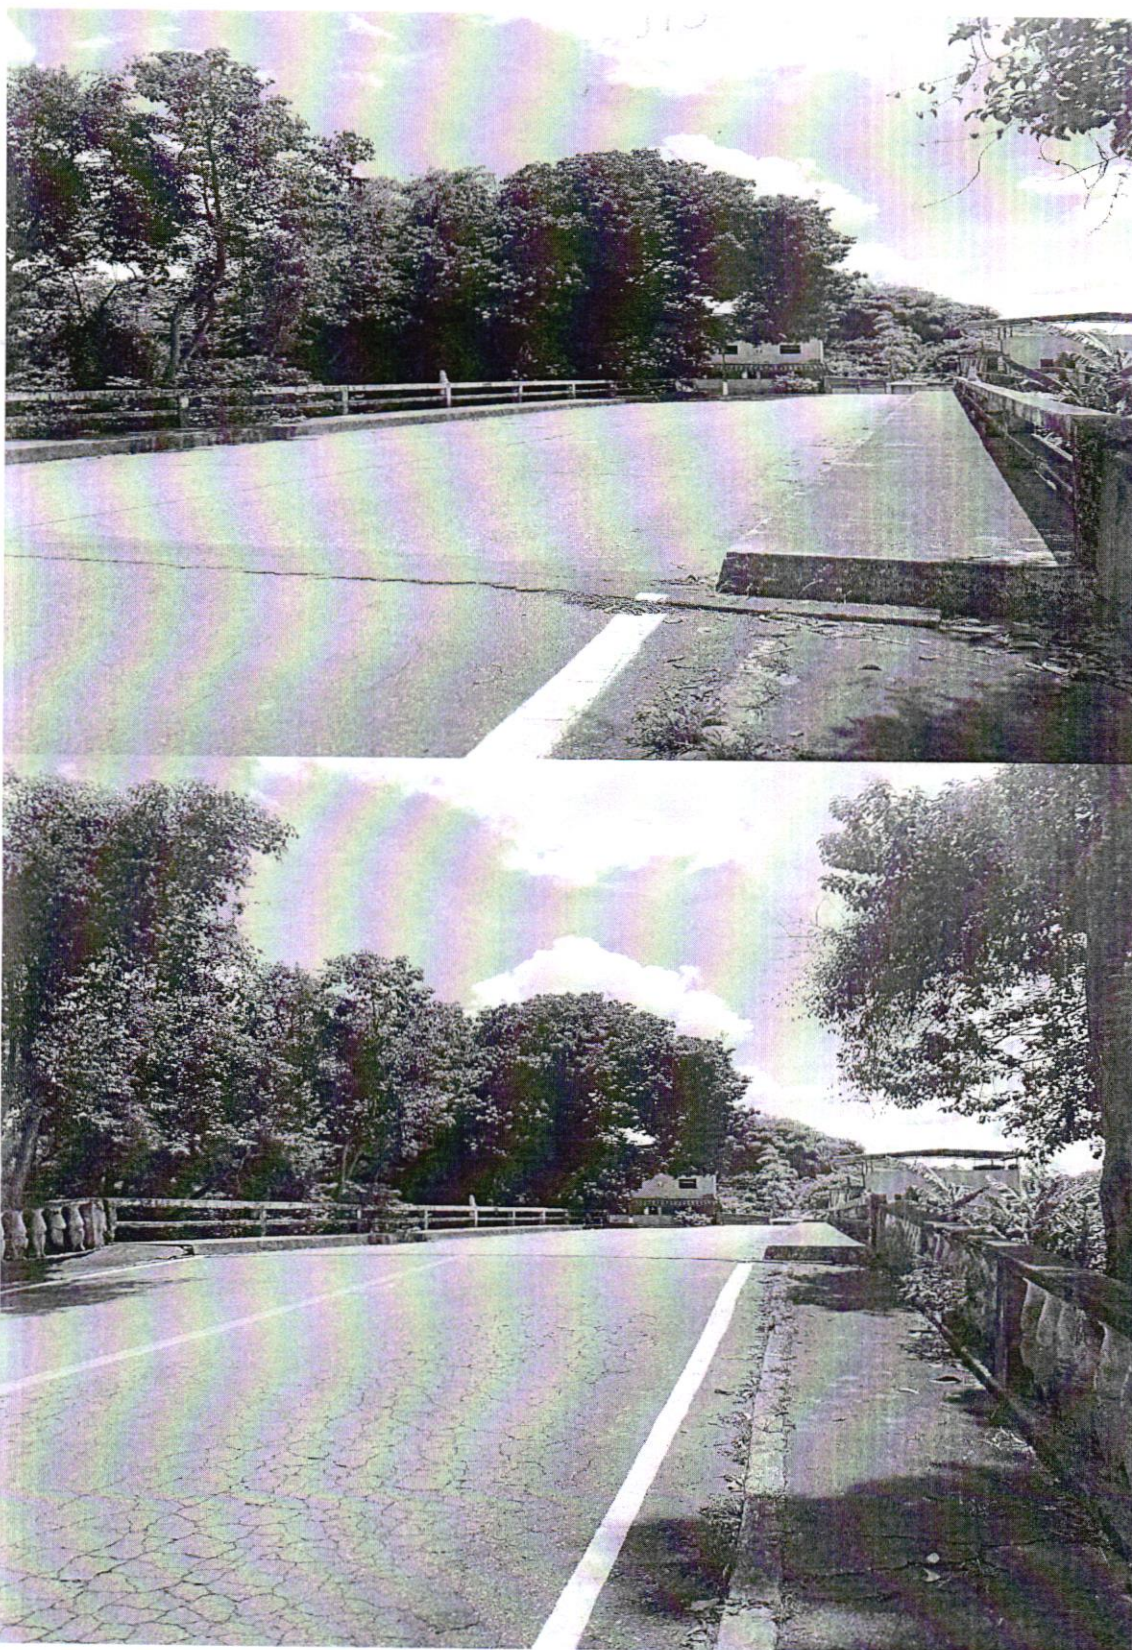

Câmara Municipal de Congonhas

Rua Dr. Pacífico Homem Júnior, 82, Centro, Congonhas/MG – Telefone: (31) 3731-1840 – E-mail: [camara@congonhas.mg.leg.br](mailto:camara@congonhas.mg.leg.br)

[www.congonhas.mg.leg.br](http://www.congonhas.mg.leg.br)