



CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

## INDICAÇÃO CMC/Nº 673 /2025

**Exmo. Sr.**  
**Averaldo Pereira da Silva**  
**Presidente da Câmara Municipal de Congonhas**

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 1498/2025  
Data: 03/06/2025 - Horário: 09:11  
Legislativo

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, no sentido de solicitar ao Executivo que encaminhe ao departamento responsável para fazer um estudo técnico para construção e captação de água de rede pluvial, localizado na Rua Novo Horizonte, na altura do número 59, no Bairro Novo Rosário..

### Justificativa

Os moradores estão cobrando providências, pois em dias chuvosos a água que escoar na via não tem vazão, causando poças e dependendo da densidade da chuva entra nas residências. Ocasionalmente grande transtorno aos moradores.

Congonhas, 2 de junho de 2025.

  
**Vagner Luiz de Souza**  
**Vereador**






R. Novo Horizonte, 59 ...

Rotas

Iniciar


Salvar

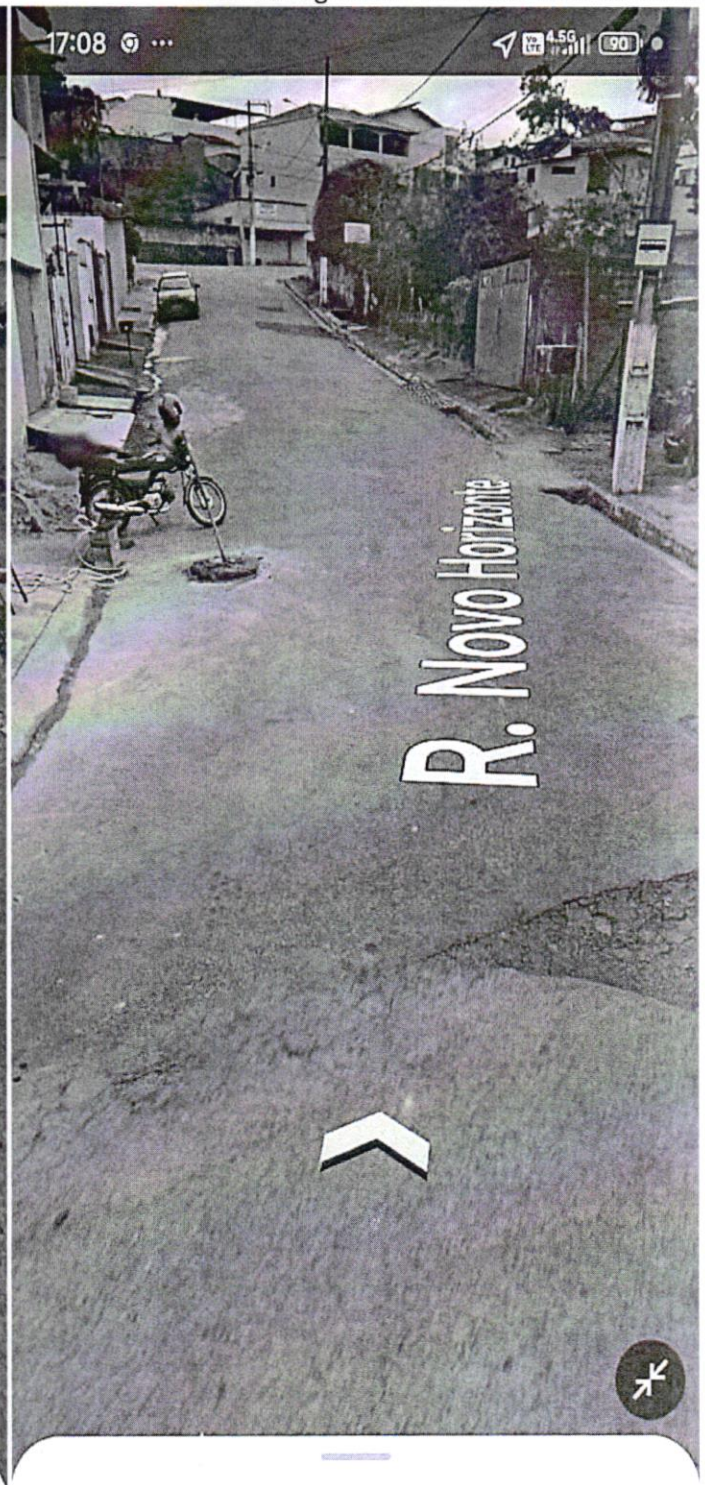

64 R. Novo Horizonte

2 anos atrás · Ver mais datas >



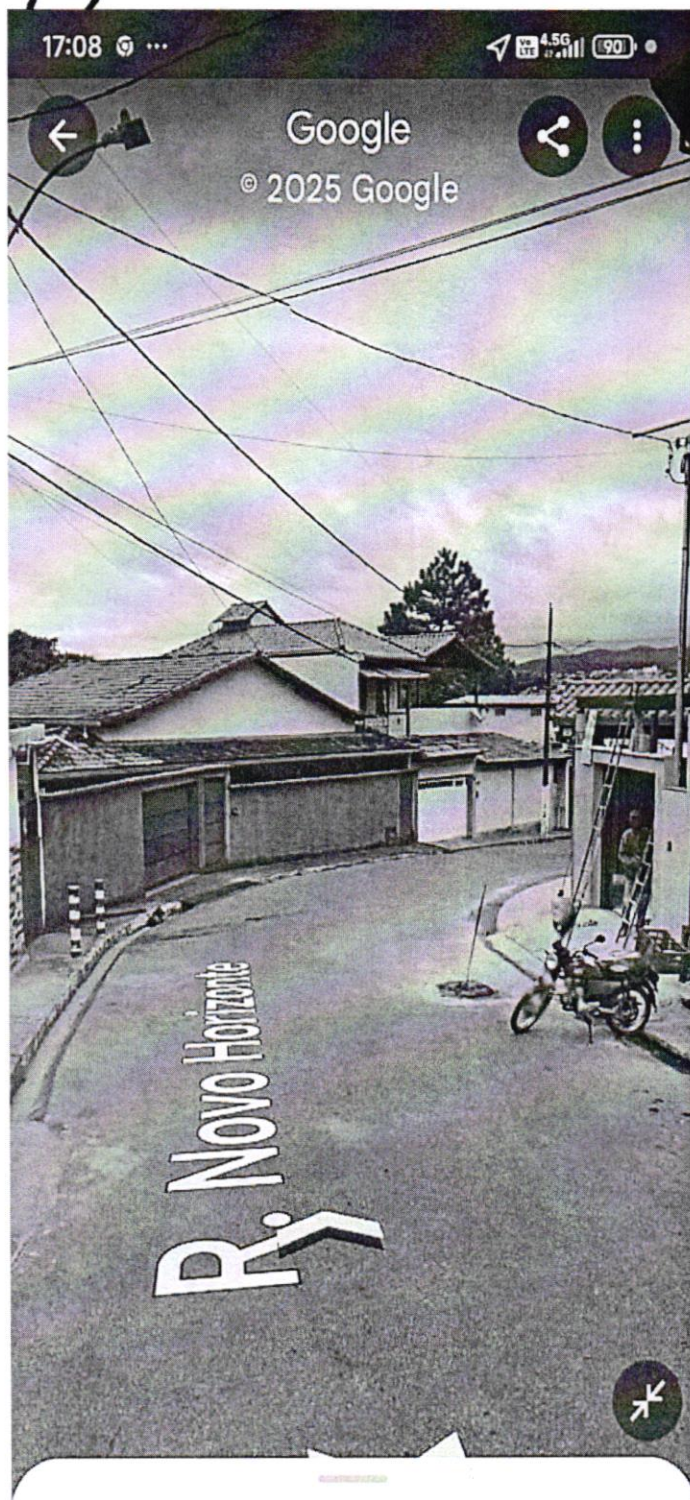

53 R. Novo Horizonte

2 anos atrás · Ver mais datas >



R. Novo Horizonte, 59 ...

Rotas

Iniciar

Salvar